




PLANTA BAIX
E 1:50 (A1) - 1:100 (A3)

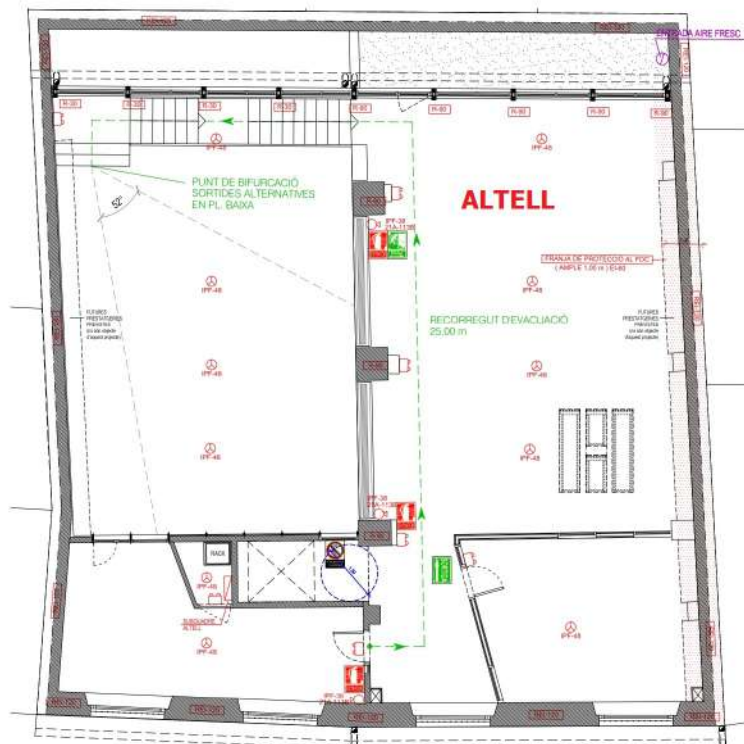

PLANTA PRIMERA
E 1:50 (A1) - 1:100 (A3)

LLEGGENDA INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	
	EQUIP AUTOMÀTIC DE SENYALITZACIÓ I EMERGENÇA, 300 CLUMENS
	EXTINTOR 6 kg POLIVALENT (IPF-36 51A 1135)
	EXTINTOR 2 kg CO2 (IPF-36 343)
	DETECTOR FUMS ANALÒGIC (IPF-45)
	CENTRAL D'INCENDIS (IPF-55)
EN ELS PUNTS DELS ELEMENTS COMPARTIMENTADORS, ENTRE SECTORS QUE SÓN TRAVESSATS PER ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS AMB UNA SECCIÓ DE PAS >= 150 CM2 S'HA DE MANTENIR UNA RESISTÈNCIA AL FOC IGUAL AL DEL SECTOR DE MÉS RISC.	

SIMBOLOGIA SENYALITZACIÓ	
	EXTINTOR
	SORTIDA
	SORTIDA A ESCALA DESCENDENT A LA DRETA.
	SORTIDA AMB FLETJA DRETA / ESQUERRA.
	NO UTILITZAR EN CAS D'EMERGENÇA (ASCENSOR)
TOTES LES INSTAL·LACIONS MANUALES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, AN COM LES VES D'EVACUACIÓ ES SENYALITZARAN DEGUDAMENT SEGONS L'ESTABLERT EN EL CTE DB-SI 1 (LES UNES 23033, 23034 I 23035).	

EVACUACIÓ (CTE DB SI-3)	
SUPERFICIE ÚTIL ESTABLIMENT:	425,89m ²
Ocupació total:	157 PERSONES
NÚM SORTIDES:	2
SORTIDA 1:	
AMPLE DE PAS:	1,30 m
capacitat d'evacuació:	380 PERSONES
SORTIDA 2:	
AMPLE DE PAS:	1,00 m
capacitat d'evacuació:	200 PERSONES
RECORREGUT D'EVACUACIÓ MÀXIM:	45,45 m < 90 m

ZONES DE RISC ESPECIAL BAIX (CTE DB SI-1)	
característica	CONDICIÓ
RESISTÈNCIA AL FOC DE L'ESTRUCTURA	R10
RESISTÈNCIA AL FOC DE PARETS I SOSTRES	E10
VESTRIBUL D'INDEPENDÈNCIA	-
PORTES DE COMUNICACIÓ	E1-45-C1
RECORREGUT MÀXIM D'EVACUACIÓ FINS A SORTIDA DE LOCAL	< 25 m
CLASSES DE TRACIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS: - PARETS I SOSTRES: - PRIMITIUS:	B-e1, d1 E1-e1

NOTA:
CALBRÀ COMPROVAR LES COTES A L'OBRA



MI
 INC01
 E 1:50 (A1) - 1:100 (A3)